
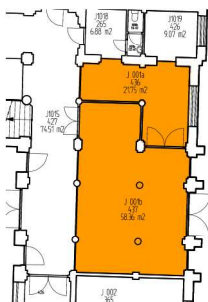



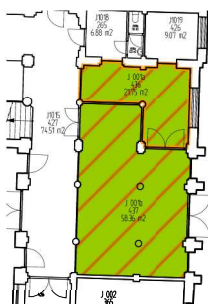
Classificatie mechanische ventilatie installatie

 Voldoet niet aan Bouwbesluit 2012
bestaande bouw



Classificatie kwaliteit klimaatinstallatie

 Beperkingen o.b.v. Covid maatregelen



Bevindingen samengevat

 Voldoet na organisatorische maatregelen

Ruimte J 001a & J 001b - Begane grond KMAR ruimten

Maatregelen:
MV-02 Aanpassen bezetting ruimte
MV-03 IAQ-sensor aanbrengen met "stoplicht"

Verder de algemeen voorgestelde
beheersmaatregelen conform rapportage d.d. 10
september 2020.

Ruimte J001a is niet voorzien van mechanische
ventilatie. Ruimte J001b is voorzien van
mechanische afzuiging.

De ruimten zijn verder voorzien van een split-unit
voor de klimatisering (koeling) van de ruimte. De
lucht wordt hiermee (decentraal) gerecirculeerd.
Bovendien zijn de luchtsnelheden vooral in kleinere
ruimten erg hoog, waardoor het houden van de
veilige afstand van 1,5 m in dit geval niet toereikend
is.

In de grotere ruimte J001b is dit risico kleiner, maar
aangezien hier geen metingen naar zijn verricht, is
deze ruimte op dezelfde wijze gecategoriseerd.

Bij gebruik van de ruimten de volgende
maatregelen in acht nemen:
MV-02 Aanpassen bezetting ruimte
MV-03 IAQ-sensor aanbrengen met "stoplicht"

Bij gebruik van de ruimten met split-unit de
volgende maatregelen in acht nemen:
KI-02 uitschakelen unit (indien bedrijfsproces dit
toelaat)
KI-03 bij hoge luchtsnelheid bezetting ruimte
aanpassen naar één persoon

Verder de algemeen voorgestelde
beheersmaatregelen conform zoals in de
rapportage aangegeven.


J007

project
onderdeel
opdrachtgever
projectnummer

Onderzoek aerosolen
Bouwdeel J - specifieke ruimten
Tweede Kamer
Tweede Kamer der Staten Generaal
010005_002

datum
wijziging
16 oktober 2020
schaal
formaat
nvt
A3
tek.
pl.
RHa
BvdV




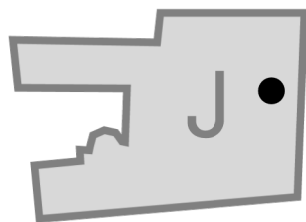

inventarisatieblad

De opname gegevens en een korte toelichting bij de beschouwde ruimten in dit bouwdeel.

alleen afzuigventilatie
debiet onbekend
1x split unit (wandmodel)
bezetting onbekend

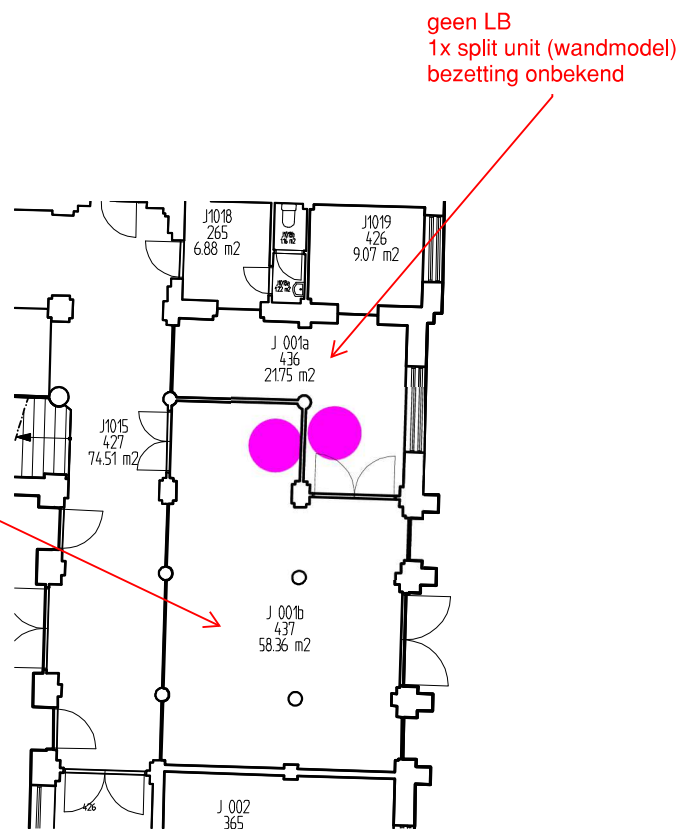

Renvooi:



Split unit airconditioner

J008

project
onderdeel
opdrachtgever
projectnummer

Onderzoek aerosolen
Bouwdeel J - specifieke ruimten
Tweede Kamer
Tweede Kamer der Staten Generaal
010005_002

datum 16 oktober 2020
wijziging
schaal nvt
formaat A3
tek. RHa
pl. BvdV

