

Samengevat:

Dit gebouw is geheel voorzien van een mechanische ventilatie-installatie met voldoende capaciteit voor de reguliere bezetting en daarmee ook voor de verminderde bezetting op basis van het 1,5 m regime. Voor de klimatisering (koeling) wordt gebruik gemaakt van koelunits. Deze recirculeren de lucht in de ruimte (decentrale recirculatie). Voor deze ruimten zien wij geen beperkingen.

Een deel van de ruimte heeft een "buitengevel" die uitkomt op de Schepelhal. Ondanks dat dit geen buitenruimte is, is het volume van deze ruimte in verhouding tot de bezetting zo groot dat dat wel als zodanig kan worden beschouwd. De Schepelhal kan bovendien worden geventileerd door middel van dakramen.

Alle ruimten kunnen derhalve gebruik maken van de te openen geveldelen ten behoeve van het spuien van de ruimte.

Er zijn in dit bouwdeel geen vergaderruimten aanwezig.

De toiletruimten zijn onvoldoende of in het geheel niet mechanisch geventileerd. Er zal een mechanische afzuigventilatie-installatie moeten worden aangebracht. Tot die tijd is het advies de toiletruimten met onvoldoende ventilatie te sluiten.

Algemeen voorgestelde beheersmaatregelen:

LB-01 Uitschakelen centrale recirculatie (RIVM/RVB adviseert dit niet)

LB-02 Controleren warmtewiel op juiste werking (zonder kortsluiting)

LB-03 Aanpassen bedrijfstijden luchtbehandeling (2 uur voor aanvang inschakelen en 2 uur na einde uitschakelen of op laag debiet ingeschakeld houden)

Specifieke beheersmaatregelen:

TV-01 Aanbrengen centrale toiletventilatie

OF

TV-02 Herverdelen luchthoeveelheden en deel van de toiletruimten afsluiten

TV-03 Gehele toiletgroep afsluiten.

Renvooi



Voldoet aan huidige richtlijnen RIVM




Voldoet na organisatorische maatregelen




Voldoet na technische maatregelen




Geen gebruik mogelijk

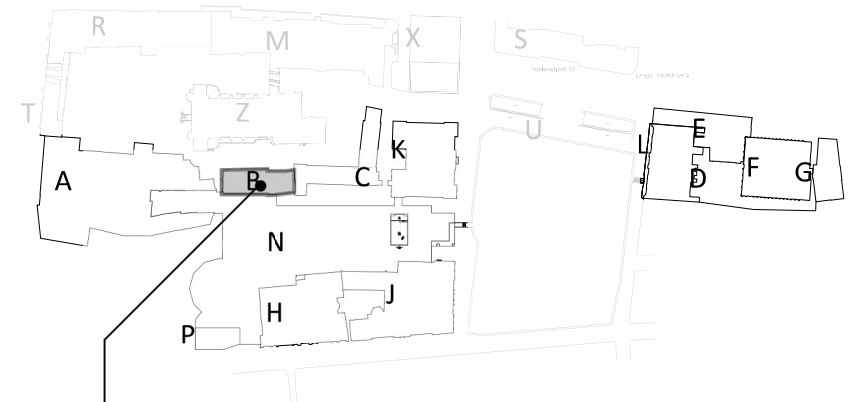


Mechanische ventilatie



Toiletventilatie



Kwaliteit klimaatinstallatie



Samengevat

B001

project

onderdeel

opdrachtgever
projectnummer

Onderzoek aerosolen

Bouwdeel B
Tweede Kamer

Tweede Kamer der Staten Generaal
010005_002

datum
wijziging

4 september 2020


schaal
formaat

nvt
A3

tek.
pl.

RHa
BvdV



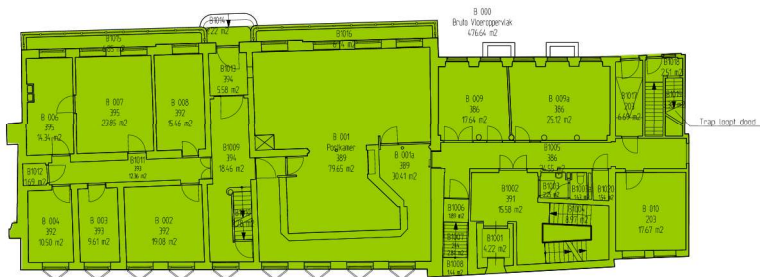

Begane grond



Eerste verdieping








Tweede verdieping

Verdiepingen geen verblijfsgebied:

- Kelder
- Derde verdieping
- Dak

Bevindingen samengevat per bouwlaag

Renvooi

-  Voldoet aan huidige richtlijnen RIVM
-  Voldoet na organisatorische maatregelen
-  Voldoet na technische maatregelen
-  Geen gebruik mogelijk
-  Geen verblijfsruimte / geen gegevens


B002

project
onderdeel
opdrachtgever
projectnummer


Onderzoek aerosolen
Bouwdeel B
Tweede Kamer
Tweede Kamer der Staten Generaal
010005_002

datum 4 september 2020
wijziging
schaal formaat nvt A3
tek. RHa
pl. BvdV




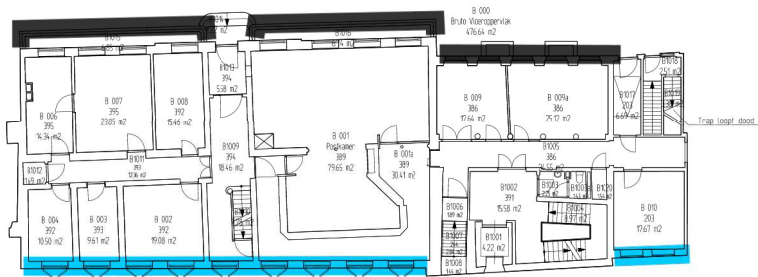

Begane grond

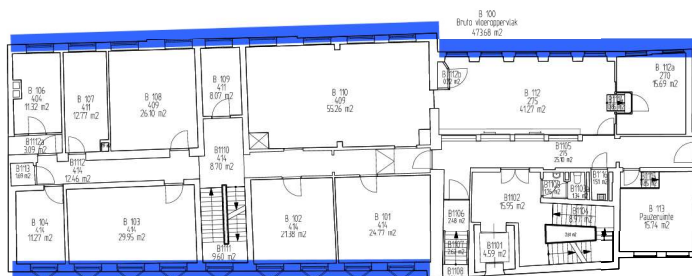

Eerste verdieping

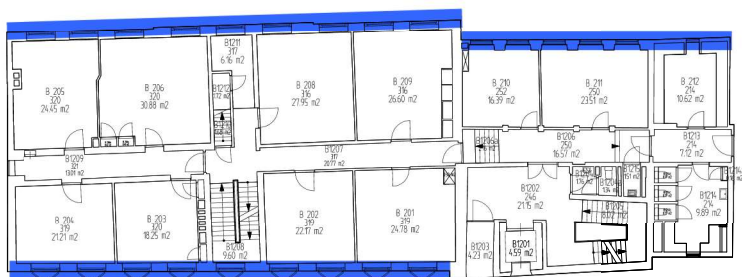

Tweede verdieping

Verdiepingen geen verblijfsgebied:

- Kelder
- Derde verdieping
- Dak

Typering gevels

De verblijfsruimten zijn vrijwel allemaal voorzien van te openen geveldelen. Op de begane grond zijn deze vanwege veiligheid beperkt bruikbaar.

Renvoor

- Te openen geveldelen
- Beperkt te openen geveldelen
- Niet te openen geveldelen


B003

project
onderdeel
opdrachtgever
projectnummer

Onderzoek aerosolen
Bouwdeel B
Tweede Kamer
Tweede Kamer der Staten Generaal
010005_002

datum 4 september 2020
wijziging
schaal formaat nvt A3
tek. pl. RHa BvdV



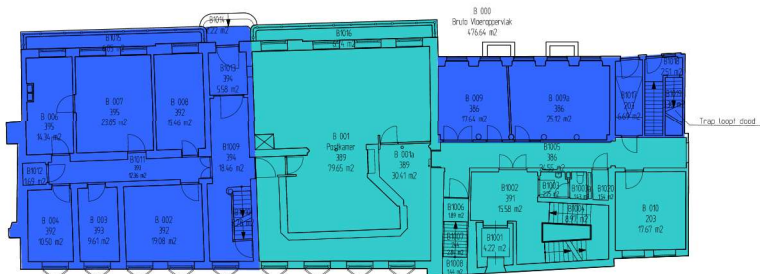

Begane grond



Eerste verdieping



Tweede verdieping

Verdiepingen geen verblijfsgebied:

- Kelder
- Derde verdieping
- Dak

Classificatie mechanische ventilatie installatie

Alle verblijfsruimten zijn voorzien van mechanische ventilatie met voldoende capaciteit voor regulier gebruik.

Maatregelen:

-

Renvooi

- Voldoet aan klasse A gezonde kantoren
- Voldoet aan richtlijnen RVB
- Voldoet aan BB* 2012 nieuwbouw
- Voldoet aan BB* 2012 bestaande bouw
- Voldoet niet aan BB* 2012 best. bouw
- Geen verblijfsruimte / geen gegevens

* Bouw Besluit


B004

project
onderdeel
opdrachtgever
projectnummer


Onderzoek aerosolen
Bouwdeel B
Tweede Kamer
Tweede Kamer der Staten Generaal
010005_002

datum 4 september 2020
wijziging
schaal formaat nvt A3
tek. pl. RHa BvdV




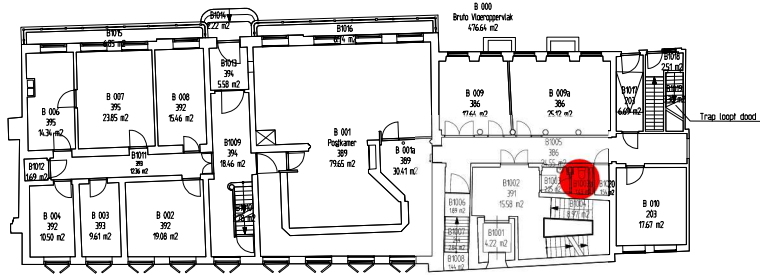

Begane grond

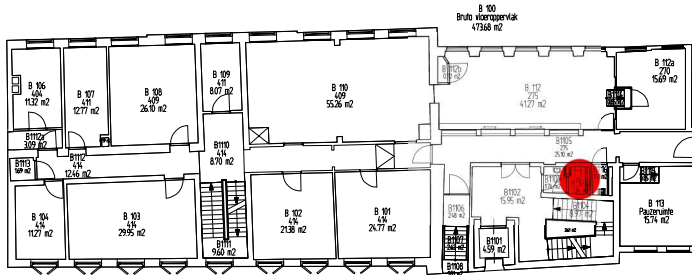

Eerste verdieping

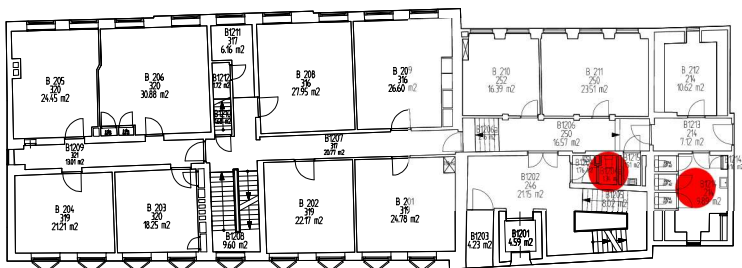

Tweede verdieping

Verdiepingen geen verblijfsgebied:

- Kelder
- Derde verdieping
- Dak

Classificatie toilet ventilatie

De toiletventilatie ontbreekt of heeft een (veel) te lage capaciteit.

- Maatregelen:
- TV-01 Afsluiten toiletruimte of toiletgroep
 - TV-02 Aanpassen ventilatie-installatie

Renvooi

- Voldoet aan richtlijnen RVB
- Voldoet aan bouwbesluit
- Voldoet niet aan bouwbesluit
- Geen gegevens


B005

project
onderdeel
opdrachtgever
projectnummer


Onderzoek aerosolen
Bouwdeel B
Tweede Kamer
Tweede Kamer der Staten Generaal
010005_002

datum 4 september 2020
wijziging
schaal formaat nvt A3
tek. RHa
pl. BvdV




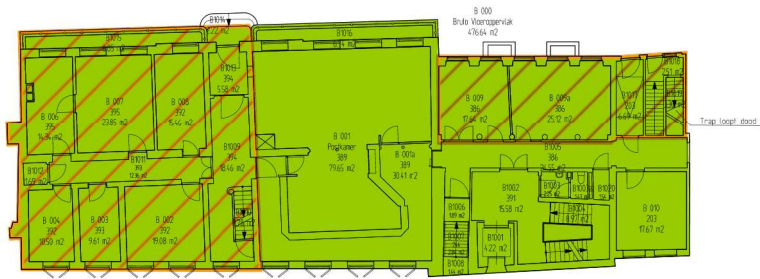

Begane grond

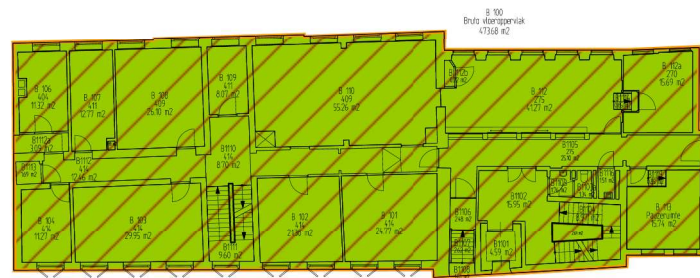

Eerste verdieping

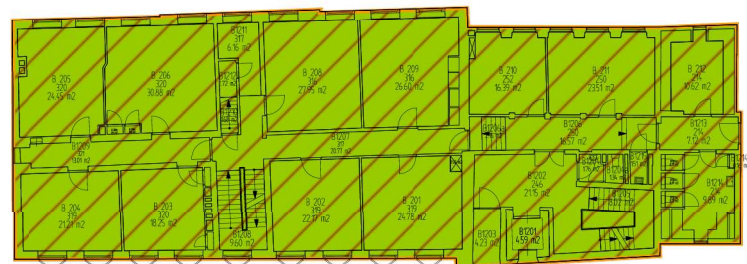

Tweede verdieping

Verdiepingen geen verblijfsgebied:

- Kelder
- Derde verdieping
- Dak

Classificatie kwaliteit klimaatinstallatie

De verblijfsruimten zijn voorzien van mechanische ventilatie. Klimatisering vindt plaats door koelunits (inductie-units).

Maatregelen:

-

Renvooi

- Geen beperkingen voor regulier gebruik
- Aandacht o.b.v. Covid maatregelen
- Beperkingen o.b.v. Covid maatregelen
- Geen gegevens / geen verblijfsruimte

B006

project
onderdeel
opdrachtgever
projectnummer

Onderzoek aerosolen
Bouwdeel B
Tweede Kamer
Tweede Kamer der Staten Generaal
010005_002

datum 4 september 2020
wijziging
schaal nvt
formaat A3
tek. RHa
pl. BvdV

